


 **CENTRO DE RECEPCIÓN DEL TURISTA, MUSEO ABIERTO DE MÉRIDA (MAM)**



Fachada

 **Dirección:** C/ Cabo Verde, s/n
06800 Mérida (Badajoz)



Información General

El museo está dentro de una zona llamada Complejo Cultural de Hernán Cortés. Puedes organizar tus rutas y encontrar hoteles y restaurantes. En el museo hay una cafetería, tiendas y un aparcamiento. Pronto abrirá una exposición de arte de la época de los visigodos. Los visigodos estuvieron en España después de los romanos.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.

Discapacidad Intelectual

Museo

- La entrada al museo es gratis.
- El museo no tiene folletos en lectura fácil.
- Las salas de exposiciones están en la planta baja.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.

- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 89 cm cada una. Entre ambas existe un espacio libre de más de 10 m de longitud y más de 5 m de ancho.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo está el mostrador de atención al público, que tiene una altura de 1,15 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Existe un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad Física

Exposición

- La sala de exposición es accesible y en ella hay un espacio adecuado para la circulación y maniobra de usuarios de silla de ruedas.
- La sala dispone de asientos sin respaldos para hacer una pausa.
- Existe una fuente señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, ya que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Aseo adaptado

- Hay 2 cabinas de aseo adaptadas, una integrada en la batería de aseo de hombres y otra en la de mujeres. Están en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general y la de la cabina abren hacia dentro y ambas tienen un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 360° y la luz de la cabina es con temporizador.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1 m de ancho y por el frente de más de 1,50 m. El asiento está a una altura de 45 cm y en mecanismo de descarga es de presión y está a 1,11 m de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 60 y 76 cm.

Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 56 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,12 m y está inclinado. El resto de los accesorios del baño están entre 70 cm y 1,15 m de altura.

Accesibilidad Visual

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas, la 1ª es parcialmente acristaladas y la 2ª es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado.

Exposición

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Hay puertas y mamparas de vidrio que no están señalizadas con franjas horizontales en color contrastado.

Accesibilidad Auditiva


Información y orientación

- El museo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Aseos

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” pero no una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

 **FOTOS**

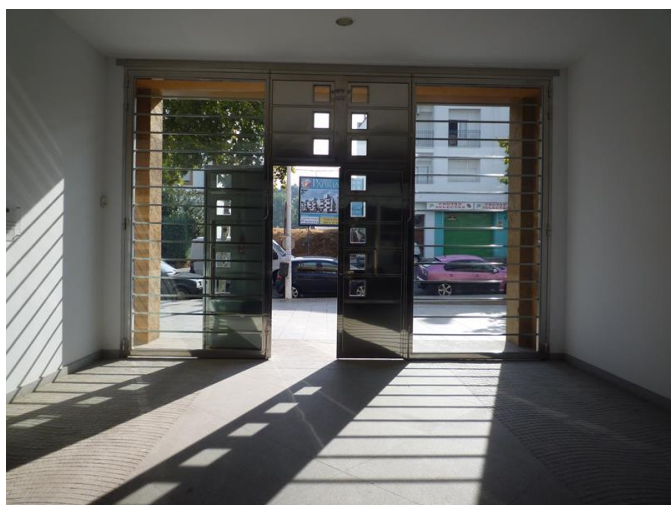


Acceso



Museo de recepcion de visitantes



Área de descanso

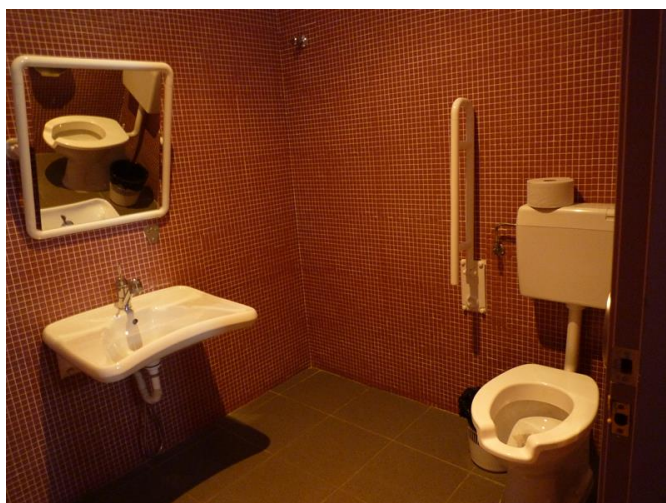

Aseo adaptado